




1.węzeł wpięcia do wodociągu de90

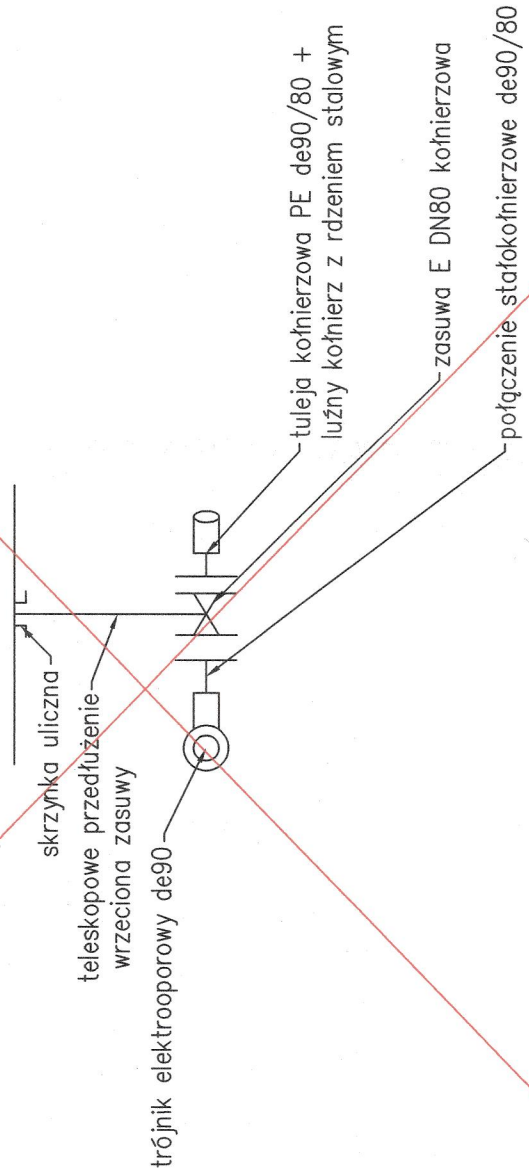

2.węzeł przyłączy wodociągowych

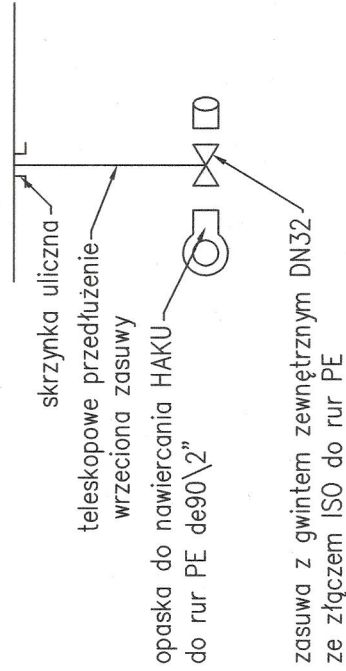


2a.węzeł przyłączy wodociągowych

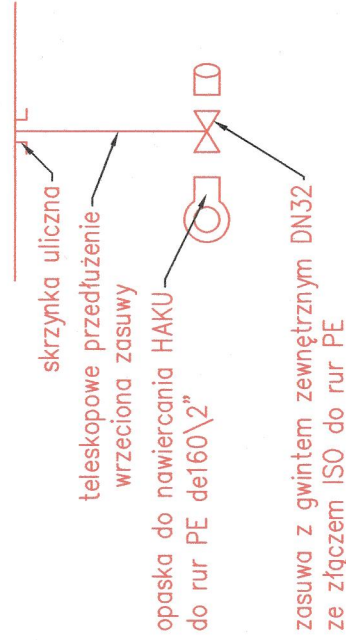


UWAGA: załamanie trasy wodociągu wykonać przy użyciu typowych kształtek i elastyczności rur PE
-sieć wodociagową wykonać na odcinku P4 do C z rur PE100 SDR17 160x9,5
-sieć wodociagową wykonać na pozostałych odcinkach z rur PE100 SDR17 90x5,4
-przyłącza do hydrantów wykonać z rur dn80 żel.
-przyłącza wodociagowe wykonać z rur PE100 SDR17 40x2,4

3.węzeł przyłącza hydrant p.poż.

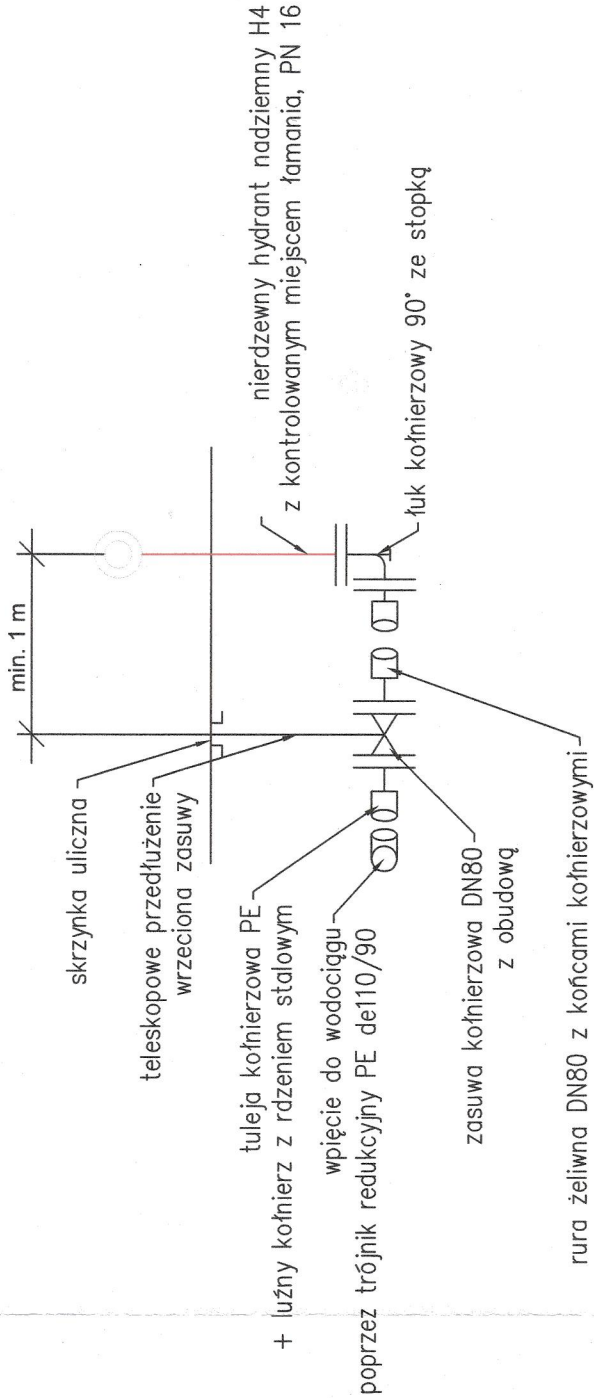

4.węzeł przyłącza hydrant p.poż. (końcowy)

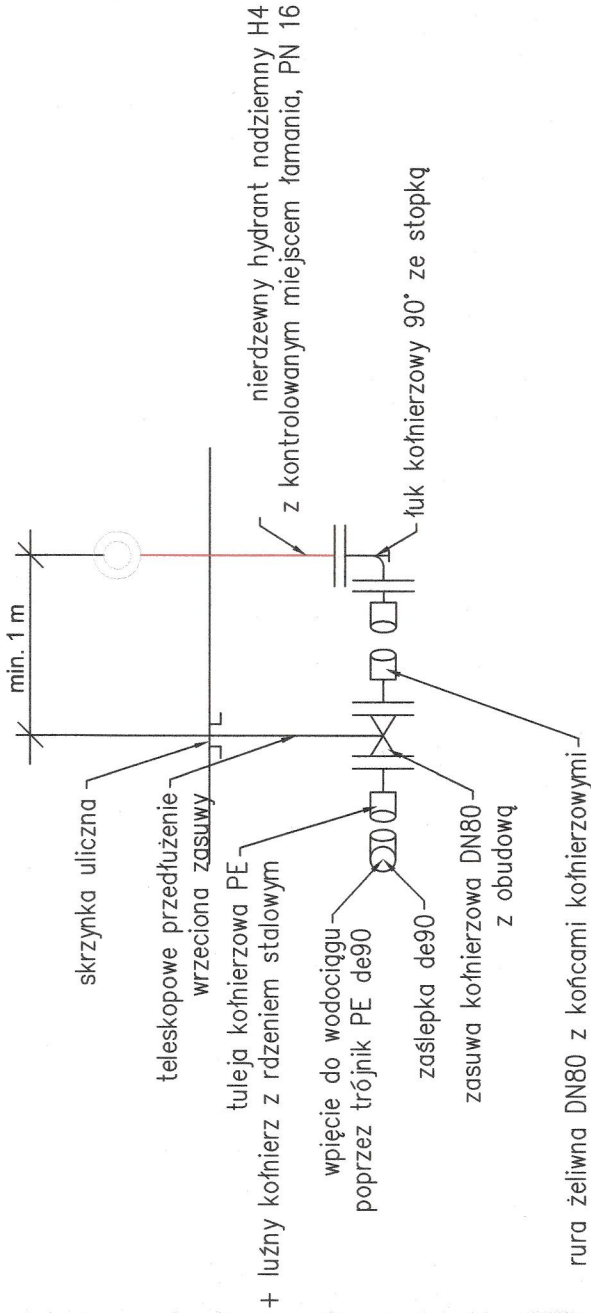

Siedziba:
KanWo.pl
58-320 Walim
ul. Wyszyńskiego 83

OBIKTBudowa sieci kan.sanitarnej S1-S29 i wodociagowej P1-P26	
ADRES: Nowa Wieś w Dziecmorowicach	
INWESTOR: WZWiK	
PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Janiec NBGP.V-7342/3/61/98	
Schematy montażowe węzłów	SKALA:
	DATA: 07.2016