

379.30 KN7
377.40 (-1.90)
Komora napowietrzająca

NA ODCINKU OD WĘZŁA A DO B (L=74,0m) RUROCIĄG
TŁOCZNY PEHD SDR17 Dn125mm WYKONAĆ W TECHNOLOGII
BEZWYKOPOWEJ METODĄ PRZEWIERTU

istn. gazociąg Dn500mm
OPERATOR DSG

28.0

28.0

387.35 K08
385.84 (-1.51)
Komora odpowietrzająca

WZIE-ELC / 076-343/MF-46/1016

28.04.2016

na do uzgodnienia mapy
przebiegu i głębokości
istniejącego (podwyższonego)

Dn 500

nie uzgodniono/uzgodniono pod warunkiem

zabezpieczeń i skrzyżowań z ww. sieciami i obiektami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zawołaniem do wykonywania prac

DRUŻYNA STACJI I SIECI GAZOWYCH PROJEKTOWANIE W WĄBRZYSZU

praca w sposób wykluczający uszkodzenia

uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych

uszkodzenia,

spowodowanych uszkodzeniem,

z mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,

na odbiorców z tytułu przewlekłego gazu,

na odbiorców gazu z tytułu przewlekłego gazu, w celu dystrybucyjnego,

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

ul. Kościuszki 300, 30-000 Wałbrzych

tel. 74 842 72 10, faks 74 842 46 14

NIP 525-24-86 411

KRS 0000374001 REGON 142739519

(3)

Pracownik
Zarządzania Majątkiem Sieciowym

podpisanie Karanika

mgr inż. Tomasz Bzeźnik
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0273/POOS/14



KOLEKTOR SERWIS SP.J.
K. JANIAK, E. JANIAK
ul. Kościuszki 69, 65-000 Gorzów Kłodzki
tel. 85 526 77 00
www.kolektor-serwis.pl
25-400 REGON 410200871

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI STRUGA
- GMINA STARE BOGACZOWICE

SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANYM RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM
Z RUR PE100 RC SDR17 Dn125mm Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ GAZOWĄ
Dn500mm

OPRACOWANIE KOLEKTOR SERWIS SP.C.

SKALA 1 : 1000

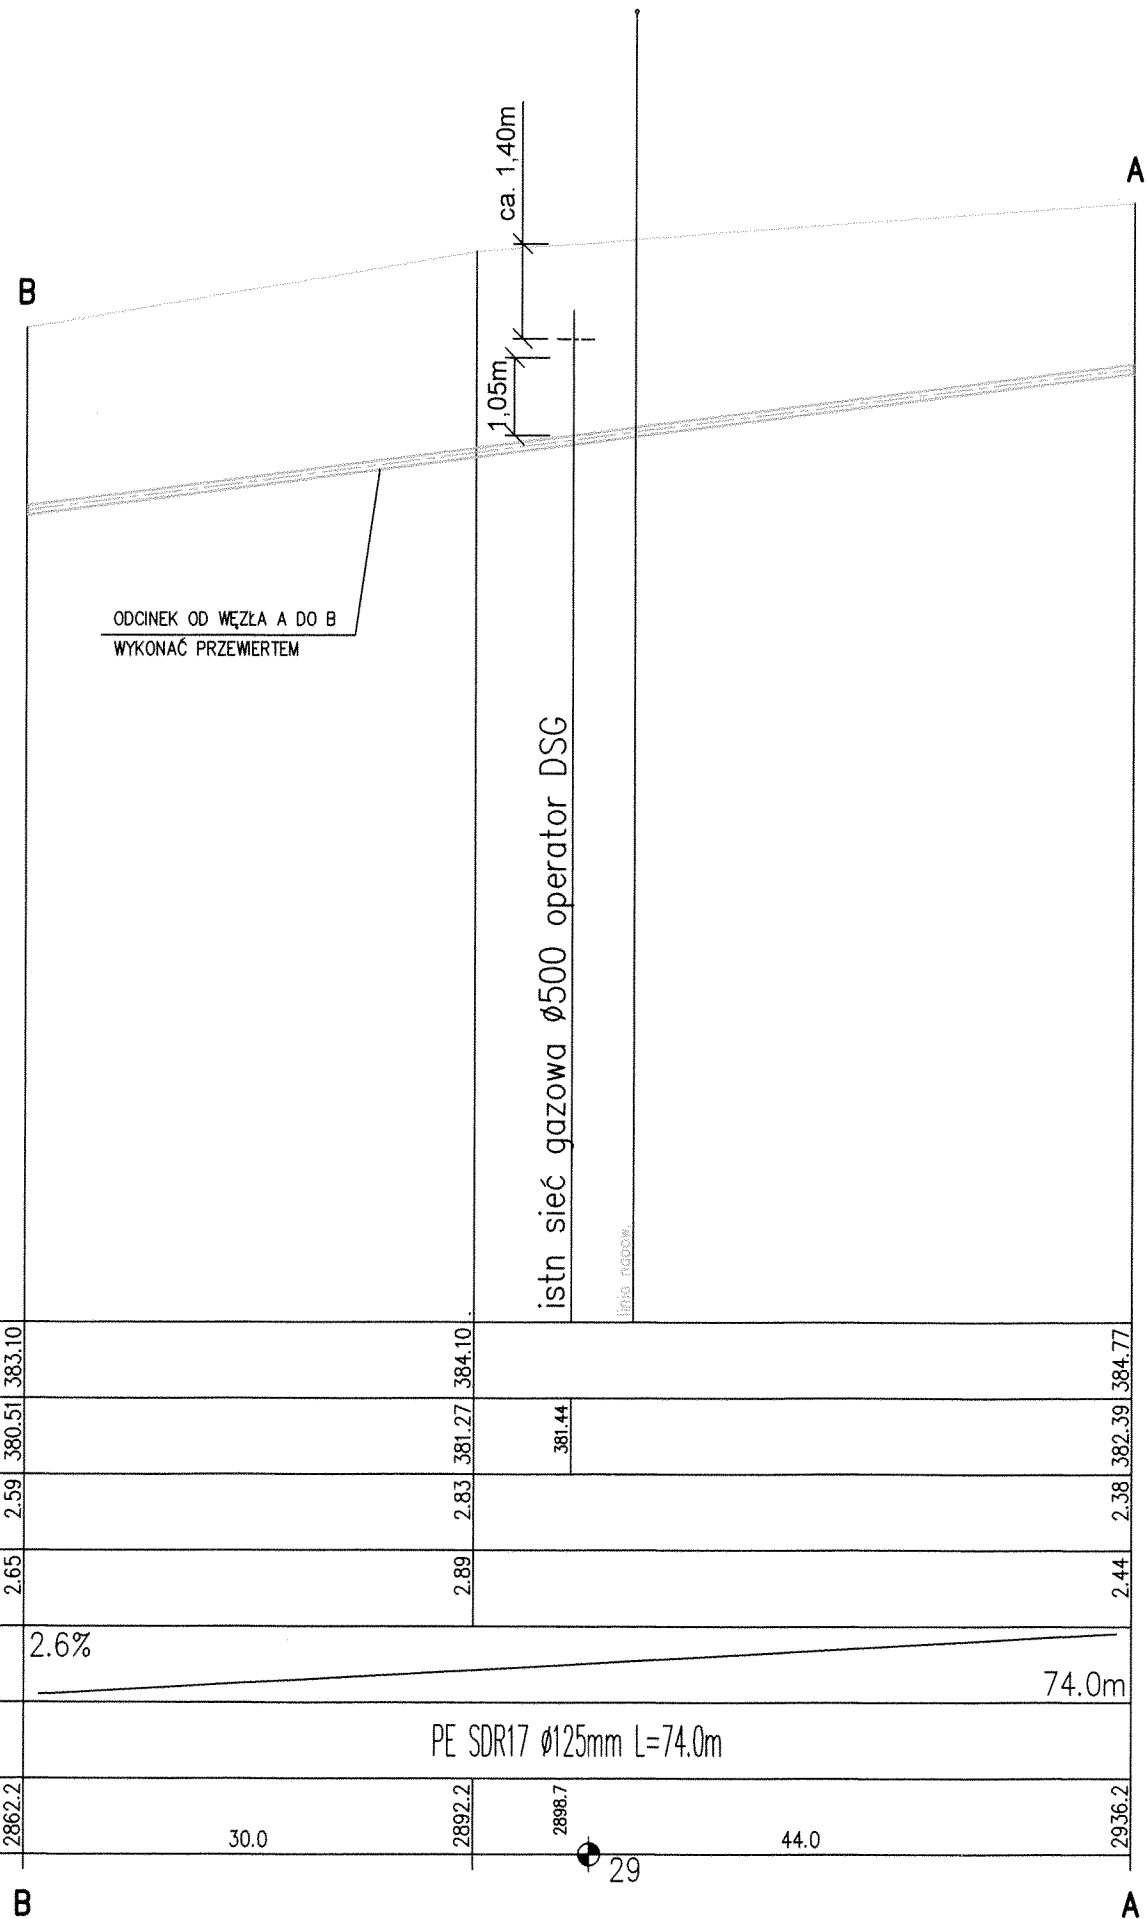

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 370.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	383.10	384.10	384.77
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	380.51	381.27	382.39
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2.59	2.83	2.38
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	2.65	2.89	2.44
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.6%	74.0m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE SDR17 Ø125mm L=74.0m	
ODLEGŁOŚCI	2862.2	30.0	2892.2

KOLEKTOR SERWIS SP.J.
K.JANIAK, M.JANIAK, Ł.JANIAK
64-100 LESZNO ul.Andrzeja Kmiciaka 69
tel/fax 65 525 77 00
www.kolektor-serwis.pl
NIP 697-00-25-400 REGON 1410200871

mgr inż. Tomasz Rzeźnik
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0273/POCS/14

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI STRUGA
- GMINA STARE BOGACZOWICE

SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANYM RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM
Z RUR PE100 RC SDR17 Dn125mm Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ GAZOWĄ
Dn500mm

OPRACOWANIE KOLEKTOR SERWIS SP.C.